



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 1213/20


Oznaka uzorka: 6590/20

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6590/20
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 08.04.2020. 09.45 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,1 mg/l; Tv 9,3°C; Tz 7,8°C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	08.04.2020-----14:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

Datum izvještaja

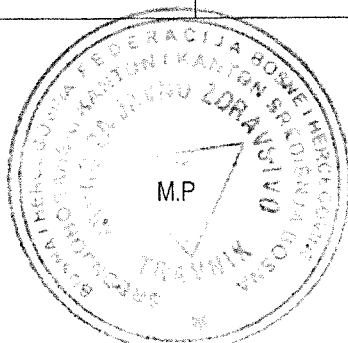


Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 1213/20

Oznaka uzorka: 6590/20

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

(Datum završetka ispitivanja)

Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaić, dipl.ing

« Kraj izvještaja »



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1209/20


Oznaka uzorka: 6586/20

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	J.P VOD. I KAN. KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6586/20
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 08.04.2020. 08.45 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,1 mg/l; Tv 7,2°C; Tz 2°C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	08.04.2020-----14:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3: Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

Datum izvještaja

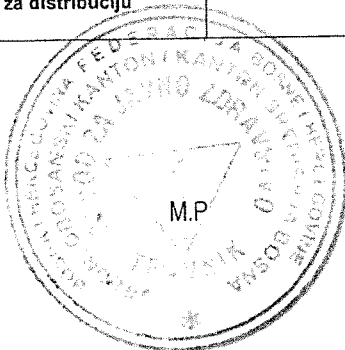

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1209/20

Oznaka uzorka: 6586/20

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.


(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvacić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« Kraj izvještaja »



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1210/20


Oznaka uzorka: 6587/20

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	VANJSKA ČESMA TRUTINA
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6587/20
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 08.04.2020. 09.00 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 8,5°C; Tz 2,5°C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	08.04.2020.-----14:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3: Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

Datum izvještaja

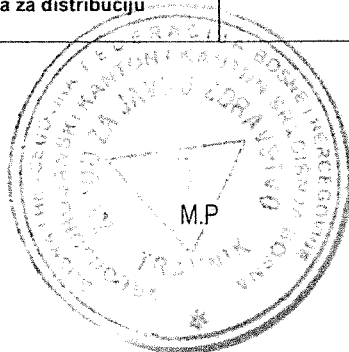

Načelnik Stručne službe za zaštitu unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1210/20

Oznaka uzorka: 6587/20

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« Kraj izvještaja »



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1212/20


Oznaka uzorka: 6589/20

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVCI
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6589/20
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 08.04.2020. 09.15 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 8,9°C; Tz 7,1°C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	08.04.2020-----14:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3: Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

Datum izvještaja

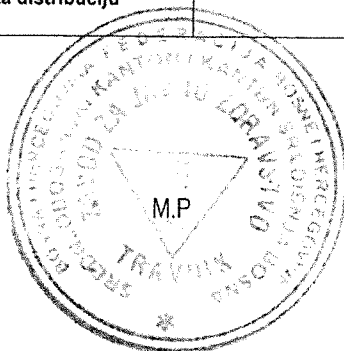

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
Bolnička 1; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1212/20

Oznaka uzorka: 6589/20

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

(Datum završetka ispitivanja)

Prigovor (pitužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvačić, dipl.ing

« Kraj izvještaja »



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1216/20


Oznaka uzorka: **6593/20**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	VANJSKA ČESMA STJEPAN PRAVDIĆ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6593/20
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 08.04.2020. 09.56 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>9,3</u> °C; Tz <u>8,5</u> °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	08.04.2020-----14:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


13.04.2020.

Datum izvještaja

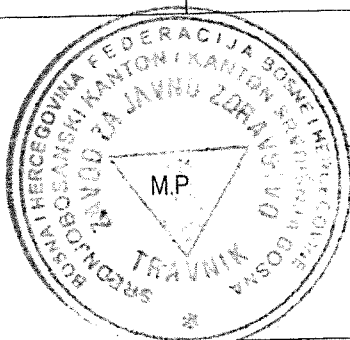

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1216/20

Oznaka uzorka: 6593/20

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.


(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« Kraj izveštaja »



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1214/20


Oznaka uzorka: 6591/20

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	DJEČIJI VRTIĆ SV.FRANJO
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6591/20
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 08.04.2020. 09.30 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0.2 mg/l; Tv 12.1°C; Tz 17.5°C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	08.04.2020-----14:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


13.04.2020.

Datum izvještaja

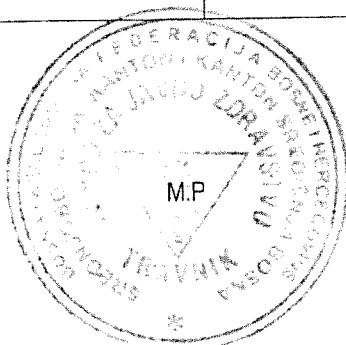

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1214/20

Oznaka uzorka: 6591/20

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Koliformne bakterije** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.


(Datum završetka ispitivanja)

Analičar:

Mr. sci Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« Kraj izvještaja »



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1215/20


Oznaka uzorka: **6592/20**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	VANJSKA ČESMA ŽELJKO TUKA
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6592/20
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 08.04.2020. 09.45 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0 mg/l</u> ; Tv <u>10,1 °C</u> ; Tz <u>8,5 °C</u> ; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	08.04.2020-----14:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

Datum izvještaja

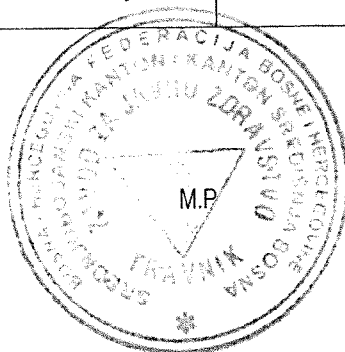

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1215/20

Oznaka uzorka: 6592/20

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:


Mr. sci Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« Kraj izveštaja »



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1211/20


Oznaka uzorka: **6588/20**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	DOM ZDRAVLJA
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6588/20
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 08.04.2020. 09.02 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski proizvod:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☒ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0.2</u> mg/l; Tv <u>11.3</u> °C; Tz <u>14.3</u> °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	08.04.2020.----14:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

Datum izvještaja

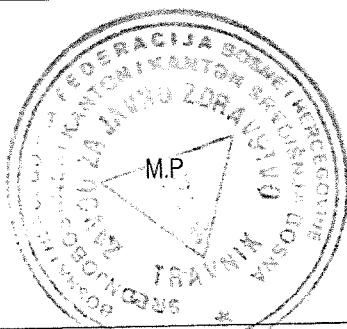


Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudić Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 1211/20

Oznaka uzorka: 6588/20

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

13.04.2020.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94


« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1211/20

Oznaka uzorka: 6588/20

Strana 3 od 3

Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Vizualna procjena
Miris	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Organoleptika
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika
Rezidualni klor	mg/l	0,2	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom
Mutnoća	NTU	0,60	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017 *
Reakcija pH	pH jed.	7,98	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013 *
Elektrovodljivost	µS/cm	464	2.500	BAS EN 27888:2002 *
Kloridi	mg /l	5,65	250	BAS ISO 9297:2002 *
Permanganatni indeks	O ₂ mg/l	<0,5	5,0	BAS EN ISO 8467:2002 *
Amonijak	mg NH ₄ ⁺ /l	<0,001	0,50	Spektrofotometrijska sa Nessler-ovim reagensom
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /l	1,56	50,0	SMEWW 22nd 4500-NO ₃ B *
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	0,001	0,5	BAS EN 26777:2000*
Kalcij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija
Magnezij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija
Ukupna tvrdoća vode	°nj	-	-	Kompleksometrijska titracija
Suhi ostatak	mg/l	-	-	Gravimetrija
Željezo	µg /l	<10	200	BAS ISO 6332:2000*
Mangan	µg /l	<1,0	50	Spektrofotometrijska sa amonijpersulfatom

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

09.04.2020.

(Datum završetka ispitivanja)

□ Prigovor (pritužba, žalba):
Tel: +387 (030) 51 13 94



Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.