

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 139/23


Označka uzorka: 6106/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	ČUBREN
	Adresa:	HOMOLJ 73
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6106/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 12:00 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☒ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 10°C; Tz 3 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3: Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


14.01.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 139/23

Oznaka uzorka: 6106/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel:+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 139/23

Oznaka uzorka: 6106/23

Strana 3 od 3

Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Vizualna procjena***
Miris	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Organoleptika***
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika***
Rezidualni klor	mg/l	<0,1	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom***
Mutnoća	NTU	1,85	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017*
Reakcija pH	pH jed.	8,18	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013*
Elektrovodljivost	µS/cm	375	2.500	BAS EN 27888:2002*
Kloridi	mg /l	<5,0	250	BAS ISO 9297:2002*
Permanganatni indeks	O ₂ mg/l	<0,5	5,0	BAS EN ISO 8467:2002*
Amonijak	mg NH ₄ ⁺ /l	0,018	0,50	BAS ISO 7150-1:2002*
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /l	1,08	50,0	SMEWW 23nd 4500-NO ₃ B*
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	0,005	0,5	BAS EN 26777:2000*
Kalcij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Magnezij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Ukupna tvrdoća vode	°nj	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Suhi ostatak	mg/l	-	-	Gravimetrija***
Željezo	µg /l	<10	200	BAS ISO 6332:2000*
Mangan	µg /l	45	50	BAS ISO 6333:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

12.01.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

□ Prigovor (pitužba, žalba):
Tel: +387 (030) 51 13 94



Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.


BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.

***Neakreditirana metoda



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 135/23


Oznaka uzorka: 6102/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6102/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 11:10 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,5 mg/l</u> ; Tv <u>6</u> °C; Tz <u>9</u> °C; VPU ; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


14.01.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 135/23

Oznaka uzorka: 6102/23


Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

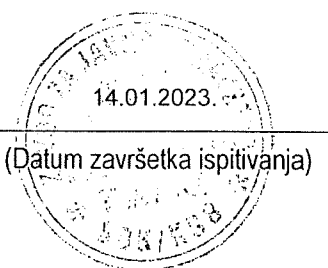

(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing


☐ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 132/23

Oznaka uzorka: 699/23

Strana 1 od 2


1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	699/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 10:36 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,5 mg/l; Tv 4,5 °C; Tz 6 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.01.2023.

Datum izvještaja

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 132/23

Oznaka uzorka: 699/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.01.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

☐ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 131/23


Oznaka uzorka: 698/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	UL. CRVENA STIJENA
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	698/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 10:25 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,3 mg/l; Tv 8°C; Tz 3°C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.01.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmanović



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 131/23

Oznaka uzorka: 698/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA


Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

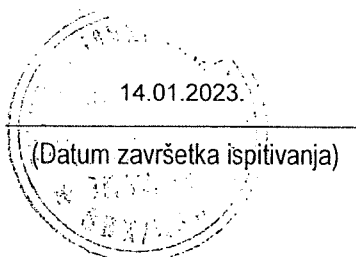

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 133/23


Oznaka uzorka: 6100/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	VIŠNJICA 93
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6100/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 10:50 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,3 mg/l; Tv 8°C; Tz 3 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3: Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


14.01.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izužev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 133/23

Oznaka uzorka: 6100/23


Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

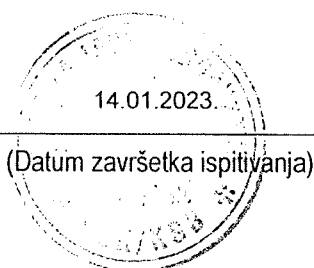

Analitičar:
Enizar Dizdarević, dipl.ing

□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 134/23


Oznaka uzorka: 6101/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVNIK
	Adresa:	ZRINSKI 30
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6101/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 11:00 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,2 mg/l; Tv 5°C; Tz 3 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.01.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmahović

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 134/23

Oznaka uzorka: 6101/23


Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



Analitičar:
Enizar Dizdarević, dipl.ing

□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 136/23


Oznaka uzorka: 6103/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GORNJA BORINA
	Adresa:	VANJSKA ČESMA
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6103/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 11:20 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 7°C; Tz 3,5 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


14.01.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 136/23

Oznaka uzorka: 6103/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

☐ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 137/23

Oznaka uzorka: 6104/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	BORINA 60
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6104/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 11:27 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,2 mg/l; Tv 5,5°C; Tz 2,5 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3: Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.01.2023.

Datum izvještaja

M.P.

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 137/23

Oznaka uzorka: 6104/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing


□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 138/23

Oznaka uzorka: 6105/23


Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVCI
	Adresa:	BP FEROTOM
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6105/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 11:45 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 12°C; Tz 20 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3: Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.01.2023.

Datum izvještaja

M.P.




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 138/23

Oznaka uzorka: 6105/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



Analitičar:
Enizar Dizdarević, dipl.ing

☐ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 140/23


Oznaka uzorka: 6107/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	BP TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzzj
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u bocu ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6107/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 12:15 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 11°C; Tz 21 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.01.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr. Zudi Osmani

RAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 140/23

Oznaka uzorka: 6107/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

☐ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel:+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 130/23


Oznaka uzorka: 697/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	UPRAVA JP VIK
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	697/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 11.01.2023.; 10:15 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,5 mg/l; Tv 10°C; Tz 3 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.01.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.01.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 130/23

Oznaka uzorka: 697/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA


Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

☐ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

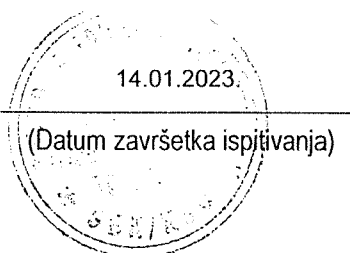

Analitičar:
Enizar Dizdarević, dipl.ing

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.