

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 682/23

Oznaka uzorka: 6422/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	UPRAVA JP VIK DOO
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6422/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 10:50 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,2 mg/l; Tv 6°C; Tz 18 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.03.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 682/23

Oznaka uzorka: 6422/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

☐ Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


« Kraj izvještaja »

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 683/23


Oznaka uzorka: 6423/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	UL. CRVENA STIJENA 10
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6423/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 11:05 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0 mg/l</u> ; Tv <u>7</u> °C; Tz <u>3</u> °C; VPU: <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.03.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr. sc. dr. Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 683/23

Oznaka uzorka: 6423/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 684/23


Oznaka uzorka: 6424/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVCI
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6424/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 11:15 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0 mg/l</u> ; Tv <u>5</u> °C; Tz <u>10</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


06.03.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.scj.dr.Zudi Osmani



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 684/23

Oznaka uzorka: 6424/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing


□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 685/23


Oznaka uzorka: 6425/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6425/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 11:20 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>4,5</u> °C; Tz <u>10</u> °C; VPU ; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


06.03.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr. Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 685/23

Oznaka uzorka: 6425/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzele iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).




Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing


☐ Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 686/23


Oznaka uzorka: 6426/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	J.U. DOM ZDRAVLJA KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6426/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 11:30 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,2 mg/l; Tv 8°C; Tz 20 °C; VPU : UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.03.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 686/23

Oznaka uzorka: 6426/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing


□ Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 687/23


Oznaka uzorka: 6427/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	O.Š. "KISELJAK"
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6427/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 11:40 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,4 mg/l; Tv 8°C; Tz 22 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


06.03.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc/dr. Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb., 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 687/23

Oznaka uzorka: 6427/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).




Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

□ Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 688/23


Oznaka uzorka: 6428/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVNIK
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6428/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 11:50 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0 mg/l</u> ; Tv <u>4</u> °C; Tz <u>8</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.03.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izužev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 688/23

Oznaka uzorka: 6428/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Enizar Dizdarević dipl.ing


□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izveštaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 689/23


Oznaka uzorka: 6429/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	UL. BORINA 2
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6429/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 12:00 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 8°C; Tz 25 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.03.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr. Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 689/23

Oznaka uzorka: 6429/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

☐ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel:+387(030) 51 13 94


«« Kraj izveštaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 691/23


Oznaka uzorka: 6431/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	B.P. TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6431/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 12:40 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 9°C; Tz 23 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.03.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 691/23

Oznaka uzorka: 6431/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

□ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel: +387(030) 51 13 94


«« Kraj izveštaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 692/23


Oznaka uzorka: 6436/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	ORANGE PLUS DOO
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6436/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 13:20 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 7°C; Tz 20 °C; VPU : UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


06.03.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.scj.dr. Zudi Osmani



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 692/23

Oznaka uzorka: 6436/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).




Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing


☐ Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 690/23


Oznaka uzorka: 6430/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	ČUBREN
	Adresa:	O.Š. "LEPENICA"
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	6430/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.03.2023.; 12:20 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☒ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 9°C; Tz 21 °C; VPU ; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.03.2023. 15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


06.03.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr. Zuo Osman



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 690/23

Oznaka uzorka: 6430/23

Strana 3 od 3

Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Vizualna procjena***
Miris	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Organoleptika***
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika***
Rezidualni klor	mg/l	<0,1	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom***
Mutnoća	NTU	0,26	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017*
Reakcija pH	pH jed.	7,38	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013*
Elektrovodljivost	µS/cm	601	2.500	BAS EN 27888:2002*
Kloridi	mg /l	7,74	250	BAS ISO 9297:2002*
Permanganatni indeks	O ₂ mg/l	1,02	5,0	BAS EN ISO 8467:2002*
Amonijak	mg NH ₄ */l	0,014	0,50	BAS ISO 7150-1:2002*
Nitrati	mg NO ₃ */l	6,21	50,0	SMEWW 23nd 4500-NO ₃ B*
Nitriti	mg NO ₂ */l	<0,001	0,5	BAS EN 26777:2000*
Kalcij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Magnezij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Ukupna tvrdoća vode	°nj	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Suhi ostatak	mg/l	-	-	Gravimetrija***
Željezo	µg /l	16	200	BAS ISO 6332:2000*
Mangan	µg /l	<10	50	BAS ISO 6333:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

03.03.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

□ Prigovor (pritužba, žalba):
Tel: +387 (030) 51 13 94



Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.

***Neakreditirana metoda



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 690/23

Oznaka uzorka: 6430/23


Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

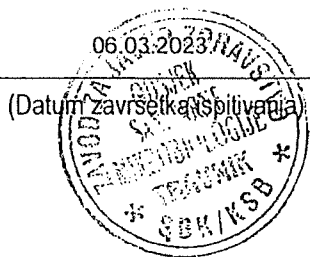

(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

☐ Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.