



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1759/21


Oznaka uzorka: 61004/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	ORANGE PLUS D.OO.
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61004/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 08:08h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0mg/l; Tv 17C; Tz 20°C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021

Datum izvještaja

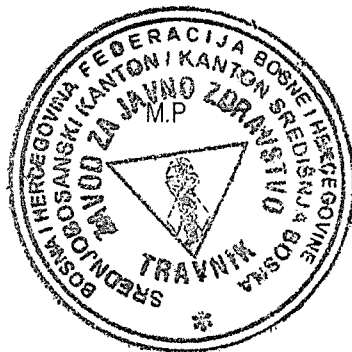

Načelnik Stručne službe za zaštitu i napredovanje  
životne sredine  
Mr.sci.dr.Zudi Oghani

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1765/21

Oznaka uzorka: 61010/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar:

Mr. sc. Acois Hrvaić, dipl.Ling

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1764/21

Oznaka uzorka: 61009/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	B.P. TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaza; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61009/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 10:05h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 16°C; Tz 21,6°C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


06.6.2021

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine  
Mr.sci.dr.Zudi Osmić

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1764/21

Oznaka uzorka: 61009/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sc. Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik  
Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33  
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1761/21


Oznaka uzorka: 61006/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	VANJSKA ČESMA ( MARIJAN )
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61006/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 09:20h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0mg/l; Tv 16C; Tz 16°C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021


Datum izvještaja

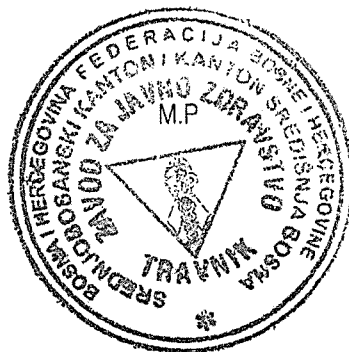

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmić

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1761/21

Oznaka uzorka: 61006/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1761/21

Oznaka uzorka: 61006/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

doc. Adis Hrvaičić; dipl.ing

Prigovor (pitužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1762/21

Oznaka uzorka: 61007/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	KUĆA UL. PALEŠKA 3
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61007/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 09:35h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,2mg/l; Tv 13,1°C; Tz 17,5°C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmić

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su





## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1762/21

Oznaka uzorka: 61007/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar:

Mr. sc. Adis Hrvaić, dipl.ing



Prigovor (pitužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1766/21

Oznaka uzorka: 61011/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	PRIVATNA KUĆA (GORAN GOJSILOVIĆ)
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Žzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaza; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61011/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 10:30h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 15°C; Tz 20°C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021


Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmanović

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1766/21

Oznaka uzorka: 61011/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24 +/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar


Mr. sc. Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1768/21

Oznaka uzorka: 61013/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	O.Š. „KISELJAK“
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kapaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61013/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 10:50h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,2 mg/l; Tv 13,5°C; Tz 20,5°C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1768/21

Oznaka uzorka: 61013/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar


doc. Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1768/21

Oznaka uzorka: 61013/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar

doc. Adis Hrvacić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1760/21

Oznaka uzorka: 61005/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	Bijele vode
	Adresa:	Uprava VIK-a .
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Z.z.jz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaza; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61005/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 09:10h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0mg/l; Tv 16,5C; Tz 18,9°C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021


Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmari

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1760/21

Oznaka uzorka: 61005/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sc. Adis Hrvaić, dipl.ing

(Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1767/21

Oznaka uzorka: 61012/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVNIK
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Z/zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61012/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 10:40h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 11,3°C; Tz13 °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021


Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Oskani

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1767/21

Oznaka uzorka: 61012/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sc. Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1763/21

Oznaka uzorka: 61008/21

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVICI
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Z.zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61008/21
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 03.06.2021. 09:50h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input checked="" type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 12°C; Tz 13°C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	03.06.2021-----15:00 h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Mehmeda Spahe b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021


Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

Mr.scj.dr.Zudi Osmani

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1763/21

Oznaka uzorka: 61008/21

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.6.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar:


Mr. sc. Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pitužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«« Kraj izvještaja »»

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1763/21

Oznaka uzorka: 61008/21

Strana 3 od 3

### Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Vizualna procjena
Miris	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Organoleptika
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika
Rezidualni klor	mg/l	<0,1	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom
Mutnoća	NTU	0,10	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017
Reakcija pH	pH jed.	7,89	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013
Elektrovodljivost	µS/cm	425	2.500	BAS EN 27888:2002
Kloridi	mg /l	<5,0	250	BAS ISO 9297:2002
Permanganatni indeks	O <sub>2</sub> mg/l	<0,5	5,0	BAS EN ISO 8467:2002
Amonijak	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	0,007	0,50	BAS ISO 7150-1:2002
Nitrati	mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	1,83	50,0	SMEWW 23nd 4500-NO <sub>3</sub> B
Nitriti	mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<0,001	0,5	BAS EN 26777:2000
Kalcij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija
Magnezij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija
Ukupna tvrdoća vode	°nj	-	-	Kompleksometrijska titracija
Suhi ostatak	mg/l	-	-	Gravimetrija
Željezo	µg /l	65	200	BAS ISO 6332:2000
Mangan	µg /l	<1,0	50	Spektrofotometrijska sa amonijpersulfatom

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

04.06.2021.

(Datum završetka ispitivanja)

(Prigovor (pritužba, žalba):  
Tel: +387 (030) 51 13 94



Mr. sci. Terezija Šapiņa, dipl. ing. kem. tehn.

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.