



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1148/23


Oznaka uzorka: 6675/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	UPRAVA JP VIK KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6675/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 08:40 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Seriya proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>5</u> °C Tz <u>2,5</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr. sci. dr. Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1148/23

Oznaka uzorka: 6675/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

(Datum završetka ispitivanja)



Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1149/23


Oznaka uzorka: 6676/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	UL. CRVENA STIJENA
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6676/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 08:55 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski proizvod:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>4</u> °C Tz <u>2</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi.Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1149/23

Oznaka uzorka: 6676/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1150/23


Oznaka uzorka: 6677/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6677/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 09:10 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,3</u> mg/l; Tv <u>4</u> °C Tz <u>10</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



M.P.

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine


Mr.sci.dr.Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1150/23

Oznaka uzorka: 6677/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1151/23


Oznaka uzorka: 6678/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6678/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 09:15 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>4,5</u> °C Tz <u>10</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr. sci. dr. Zudi Osmani

RAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1151/23

Oznaka uzorka: 6678/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1152/23

Oznaka uzorka: 6679/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	VIŠNJICA 93
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6679/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 09:35 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,3</u> mg/l; Tv <u>9</u> °C Tz <u>4</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine


Mr.sci.dr.Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1152/23

Oznaka uzorka: 6679/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

(Datum završetka ispitivanja)



Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1153/23


Oznaka uzorka: **6680/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVNIK
	Adresa:	ZRINSKI 30
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6680/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 09:50 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,2</u> mg/l; Tv <u>7</u> °C Tz <u>5</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



Z1 Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine


Mr. sci. dr. Zudi-Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1153/23

Oznaka uzorka: 6680/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1154/23


Oznaka uzorka: 6681/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kapaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6681/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 10:05 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,5</u> mg/l; Tv <u>5</u> °C Tz <u>9</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr. sci. dr. Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1154/23

Oznaka uzorka: 6681/23


Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

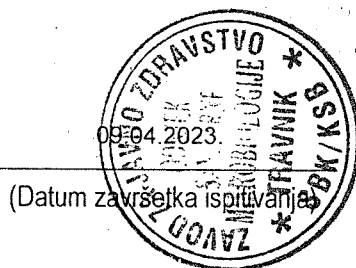

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»»

BAS EN ISO/IEC 17025

BATA
ACCREDITATION

LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1155/23


Oznaka uzorka: **6682/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GORNJA BORINA
	Adresa:	BORINA 74
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6682/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 10:15 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>7</u> °C Tz <u>4</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine


Mr.sc.dr.Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1155/23

Oznaka uzorka: 6682/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	10	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).



Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb; 72270 Travnik
Tel/fax: +387 (030) 51 16 33
E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

STRUČNA SLUŽBA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

PREPORUKA¹

Uz izvještaj br: 1155/23

Datum: 09.04.2023.

Strana 1 od 1

- Ispitani uzorak **ne odgovara** zahtjevima iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. Glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. Glasnik BiH", broj 62/17, zbog nedozvoljenog prisustva **/koliformnih bakterija /** u uzorku.

Nalaz koliformnih bakterija bez ostalih klica indikatora fekalnog zagađenja, ukazuje na staro fekalno zagađenje, na eventualno postojanje mikrobnih "gnjezda". Voda nije epidemiološki opasna.

Napomena:

- Preispitati higijensko –tehničko stanje objekta, te sanitarno-higijensko stanje okoline, izvorišta i zone sanitarnog nadzora;
- Preispitati sistem hlorinacije vode;
- U cilju zdravstvene bezbjednosti potrebno je vodu ponovo mikrobiološki i hemijski kontrolisati;
- Koncentracija rezidualnog klora u vodi za piće treba da se kreće od 0,2 do 0,5 mg/L sa preporukom 0,3 mg/L

Načelnik službe:

Dr. Zudi Osmani,
spec. higijene i zdravstvene ekologije

¹ Preporuka je izvan obima akreditacije.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1156/23


Oznaka uzorka: **6683/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	BORINA 38
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6683/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 10:20 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvézeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Seriya proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,2</u> mg/l; Tv <u>8</u> °C Tz <u>4</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi.Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1156/23

Oznaka uzorka: 6683/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pitužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1157/23


Oznaka uzorka: **6684/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVICI
	Adresa:	B.P. FEROTOM
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6684/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 10:35 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>10</u> °C Tz <u>23</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


09.04.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1157/23

Oznaka uzorka: 6684/23


Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

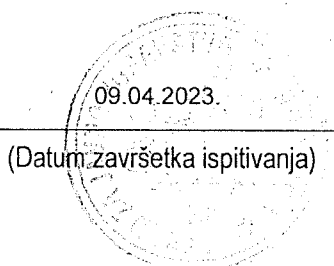

Analitičar:
Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»»

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1159/23


Oznaka uzorka: **6686/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	B.P. TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kapaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6686/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 06.04.2023.; 11:10 ^h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input checked="" type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>9</u> °C Tz <u>23</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	06.04.2023., 15:00 ^h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine


Mr.sci.dr.Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 1159/23

Oznaka uzorka: 6686/23

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	Nisu izolirane	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10; Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće "Sl. glasnik BiH", broj 62/17.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.04.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar:

Enizar Dizdarević, dipl.ing

Prigovor (pritužba, žalba):

Tel+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»

BAS EN ISO/IEC 17025

BATA
ACCREDITATION

LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 1159/23

Oznaka uzorka: 6686/23

Strana 3 od 3

Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Vizualna procjena***
Miris	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Organoleptika***
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika***
Rezidualni klor	mg/l	<0,1	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom***
Mutnoća	NTU	0,16	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017*
Reakcija pH	pH jed.	8,26	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013*
Elektrovodljivost	µS/cm	230	2.500	BAS EN 27888:2002*
Kloridi	mg /l	<5,0	250	BAS ISO 9297:2002*
Permanganatni indeks	O ₂ mg/l	<0,5	5,0	BAS EN ISO 8467:2002*
Amonijak	mg NH ₄ ⁺ /l	<0,001	0,50	BAS ISO. 7150-1:2002*
Nitrati	mg NO ₃ /l	<0,60	50,0	SMEWW 23nd 4500-NO ₃ B*
Nitriti	mg NO ₂ /l	0,002	0,5	BAS EN 26777:2000*
Kalcij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Magnezij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Ukupna tvrdoća vode	°nj	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Suhi ostatak	mg/l	-	-	Gravimetrija***
Željezo	µg /l	10	200	BAS ISO 6332:2000*
Mangan	µg /l	23	50	BAS ISO 6333:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

07.04.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

□ Prigovor (pritužba, žalba):
Tel: +387 (030) 51 13 94



Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.



LI-63-01

***Neakreditirana metoda

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.