

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2874/23

Oznaka uzorka: **61271/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	UPRAVA JP ViK d.o.o
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61271/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 09:15 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>14</u> °C Tz <u>23</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2874/23

Oznaka uzorka: 61271/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.


(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci. Adis Hrvčić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

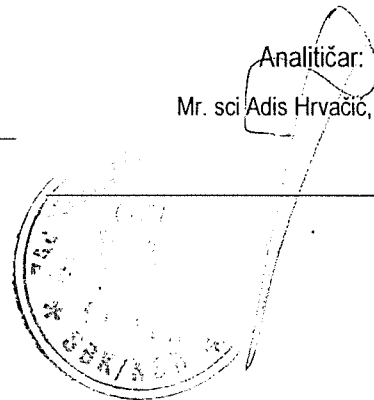

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2875/23


Oznaka uzorka: 61272/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	CRVENA STJENA 20
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61272/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 09:30 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>13</u> °C Tz <u>22</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

Datum izvještaja



M.P.

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2875/23

Oznaka uzorka: 61272/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»



Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2876/23


Oznaka uzorka: 61273/23

Strana 1 od 2


1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVCI
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61273/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 09:45 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Seriya proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>9</u> °C Tz <u>18</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2876/23

Oznaka uzorka: 61273/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»



Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2877/23


Oznaka uzorka: 61275/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	DOM ZDRAVLJA KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kapaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61275/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 09:55 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>12</u> °C Tz <u>23</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2877/23

Oznaka uzorka: 61275/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»




Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2879/23

Oznaka uzorka: **61274/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	OSNOVNA ŠKOLA KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61274/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 10:10 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>15</u> °C Tz <u>22</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2879/23

Oznaka uzorka: 61274/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvačić, dipl.ing

Prigovor (pitužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2880/23

Oznaka uzorka: **61276/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVNIK
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVOR
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61276/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 10:20 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>8</u> °C Tz <u>14</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2880/23

Oznaka uzorka: 61276/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar:

Mr. sci Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2881/23

Oznaka uzorka: **61277/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	BORINA 3
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61277/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 10:30 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>15</u> °C Tz <u>25</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2881/23

Oznaka uzorka: 61277/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.


(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»




Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2882/23


Oznaka uzorka: 61278/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	DJEČIJI VRTIĆ "sv FRANJO"
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61278/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 10:40 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,2</u> mg/l; Tv <u>16</u> °C Tz <u>25,5</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.


Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2882/23

Oznaka uzorka: 61278/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvčić, dipl.ing

□ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.


BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2883/23

Oznaka uzorka: **61279/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	B.P.TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	61279/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 05.07.2023.; 10:50 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>14</u> °C Tz <u>24</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	05.07.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje  
životne sredine

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2883/23

Oznaka uzorka: 61279/23

Strana 2 od 2

Mr.sci.dr.Zudi Osmani

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

09.07.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvčić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.