

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4440/23

Oznaka uzorka: **62010/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVNIK
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input checked="" type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input checked="" type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62010/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 10:40 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>8</u> °C Tz <u>11</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4440/23

Oznaka uzorka: 62010/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar:

Mr. sci Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»




Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4438/23

Oznaka uzorka: **62012/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	DJEČIJI VRTIĆ "SV FRANJO"
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62012/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 11:00 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>14</u> °C Tz <u>25</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4438/23

Oznaka uzorka: 62012/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvačić, dipl.ing

□ Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.


BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4439/23

Oznaka uzorka: 62011/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	BORINA 3
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62011/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 10:50 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,2</u> mg/l; Tv <u>13</u> °C Tz <u>25</u> °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode, – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4439/23

Oznaka uzorka: 62011/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hryčić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»»




Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4441/23

Oznaka uzorka: **62009/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	JU DOM ZDRAVLJA KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62009/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 10:30 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>12</u> °C Tz <u>22</u> ,°C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4441/23

Oznaka uzorka: 62009/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaić, dipl.ing



Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4442/23

Oznaka uzorka: **62008/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	CRVENA STIJENA 20
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62008/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 10:15 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Seriya proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>13</u> °C Tz <u>15</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4442/23

Oznaka uzorka: 62008/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci. Adis Hrvaić, dipl.ing



Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»


Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4443/23

Oznaka uzorka: **62007/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	UPRAVA JP ViK doo
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62007/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 10:00 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>14</u> °C Tz <u>20</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4443/23

Oznaka uzorka: 62007/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

□ Prigovor (pitužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

Analičar:

Mr. ser Adis Hrvaić, dipl.ing



«« Kraj izvještaja »»»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.


BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4445/23

Oznaka uzorka: **62001/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	ORANGE PLUS doo
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namjenjene za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62001/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 07:40 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,2</u> mg/l; Tv <u>12</u> °C Tz <u>19</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4445/23

Oznaka uzorka: 62001/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analičar:

Mr. sci Adis Hrvačić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4444/23

Oznaka uzorka: **62006/23**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	VIŠNJICA 93
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kapaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62006/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 09:45 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,2</u> mg/l; Tv <u>11</u> °C Tz <u>13</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.scii.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4444/23

Oznaka uzorka: 62006/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« Kraj izvještaja »»

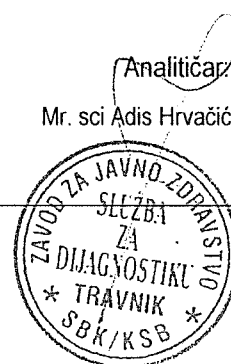

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4437/23


Oznaka uzorka: 62015/23

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	ČUBREN
	Adresa:	O.Š LEPENICA
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	62015/23
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK; 02.11.2023.; 12:00 <sup>h</sup>
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Seriya proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>15</u> °C Tz <u>22</u> °C; VPU; <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	02.11.2023., 15:00 <sup>h</sup>
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.


Datum izvještaja



M.P.

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4437/23

Oznaka uzorka: 62015/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvaičić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94


«« Kraj izvještaja »»



Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4436/23

Oznaka uzorka: 62014/23

Strana 3 od 3

### Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	mg Pt/L	<2	prihvatljivo	BAS EN ISO 7887:2013*
Miris	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Organoleptika***
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika***
Rezidualni klor	mg/L	<0,1	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom***
Mutnoća	NTU	0,07	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017*
Reakcija pH	pH jed.	8,02	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013*
Elektrovodljivost	µS/cm	410	2.500	BAS EN 27888:2002*
Kloridi	mg Cl/L	<5,0	250	BAS ISO 9297:2002*
Permanganatni indeks	mg O <sub>2</sub> /L	0,76	5,0	BAS EN ISO 8467:2002*
Amonijak	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /L	<0,001	0,50	BAS ISO 7150-1:2002*
Nitrati	mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /L	1,81	50,0	SMEWW 23nd 4500-NO <sub>3</sub> B*
Nitriti	mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /L	0,002	0,5	BAS EN 26777:2000*
Kalcij	mg Ca/L	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Magnezij	mg Mg/L	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Ukupna tvrdoća vode	°nj	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Suhi ostatak	mg/L	-	-	Gravimetrija***
Željezo	µg Fe/L	59	200	BAS ISO 6332:2000*
Mangan	µg Mn/L	19	50	BAS ISO 6333:2003*


\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

03.11.2023..

(Datum završetka ispitivanja)



Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.

Prigovor (pritužba, žalba):  
Tel: +387 (030) 51 13 94

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti.



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.

\*\*\*Neakreditirana metoda



## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 4436/23

Oznaka uzorka: 62014/23

Strana 2 od 2

### Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015*
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	B BAS EN ISO 9308-1:2015*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 72+/- 3h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 72+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

06.11.2023.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr. sci Adis Hrvčić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,  
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»



Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.