

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2987/25

Oznaka uzorka: 61097/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	CRVENA STIJENA 20
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61097/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 09:30 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 12 °C Tz 22 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2987/25

Oznaka uzorka: 61097/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:
Mr.sc. Adis Hrvacić, dipl.ing


□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izveštaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2985/25

Oznaka uzorka: 61092/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	B.P TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61092/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 08:50 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 11°C Tz 21°C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2985/25

Oznaka uzorka: 61092/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc. Adis Hrvacic, dipl.ing

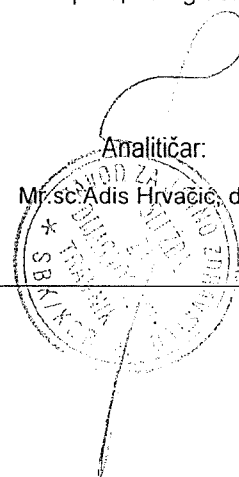

□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« Kraj izvještaja »

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2992/25

Oznaka uzorka: 61102/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61102/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 11:00 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 10 °C Tz 15 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025 ., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2992/25

Oznaka uzorka: 61102/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc.Adis Hrvaić, dipl.ing



☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2991/25

Oznaka uzorka: 61101/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVNIK
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61101/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 11:00 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 9°C Tz 15°C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2991/25

Oznaka uzorka: 61101/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc. Adis Hryačić, dipl.ing



☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« « Kraj izveštaja » »

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2984/25

Oznaka uzorka: 61091/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	VIŠNJICA 93
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61091/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 08:25 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 12 °C Tz 19 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr. Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2984/25

Oznaka uzorka: 61091/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

Analitičar:
Mr.sc.Adis Hrvacic, dipl.ing

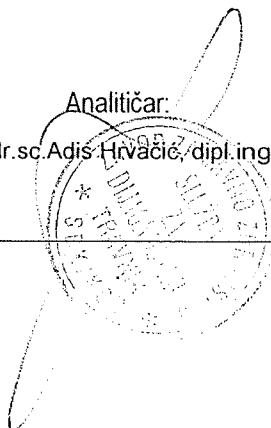

« « Kraj izveštaja » »

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2993/25


Oznaka uzorka: 61104/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVCI
	Adresa:	B.P FEROTOM
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61104/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 12:05 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l _i Tv 14 °C Tz 24 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025 ., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2993/25

Oznaka uzorka: 61104/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 58+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc. Adis Hrvaić, dipl.ing

Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94




«Kraj izvještaja»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2986/25


Oznaka uzorka: 61096/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	B.P TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61096/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 09:30 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l _i Tv 11 °C Tz 22 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025 ., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2986/25

Oznaka uzorka: 61096/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc. Adis Hrvaić, dipl.ing

☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 2988/25


Oznaka uzorka: 61098/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61098/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 09:55 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,2 mg/l _i Tv 9°C Tz 14°C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2988/25

Oznaka uzorka: 61098/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc.Adis Hrvaić, dipl.ing

☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

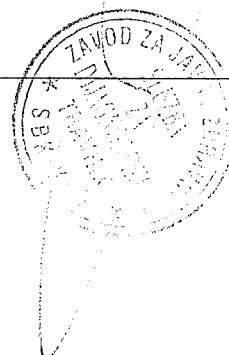

«« Kraj izvještaja »»


Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2994/25


Oznaka uzorka: 61105/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	ČUBREN
	Adresa:	HOMOLJ 73
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61105/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 12:22 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 13 °C Tz 23 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025 ., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr. Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2994/25

Oznaka uzorka: 61105/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc.Adis Hrvačić, dipl.ing

□Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94



«Kraj izvještaja»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2989/25

Oznaka uzorka: 61099/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	BORINA 63
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61099/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 10:40 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 11 °C Tz 22 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2989/25

Oznaka uzorka: 61099/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc. Adis Hrvčić, dipl.ing



☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« Kraj izveštaja »

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2983/25

Oznaka uzorka: 61090/25

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Kiseljak
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	ORANGE PLUS doo
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61090/25
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	Kiseljak 18.06.2025; 08:05 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	BiH
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☒ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 13 °C Tz 20 °C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	18.06.2025., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sci.dr.Zudić Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2983/25

Oznaka uzorka: 61090/25

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

23.06.2025

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

Mr.sc.Adis-Hrvačić, dipl.ing



□ Prigovor (pitužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«Kraj izvještaja»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-G3-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2983/25

Oznaka uzorka: 61090/25

Strana 3 od 3

Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	mg Pt/L	<2	prihvatljivo	BAS EN ISO 7887:2013*
Miris	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Organoleptika***
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika***
Rezidualni klor	mg/L	<0,1	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom***
Mutnoća	NTU	1,47	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017*
Reakcija pH	pH jed.	8,89	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013*
Elektrovodljivost	µS/cm	139	2.500	BAS EN 27888:2002*
Kloridi	mg Cl/L	<5,0	250	BAS ISO 9297:2002*
Permanganatni indeks	mg O ₂ /L	<0,5	5,0	BAS EN ISO 8467:2002*
Amonijak	mg NH ₄ ⁺ /L	0,002	0,50	BAS ISO 7150-1:2002*
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /L	3,68	50,0	APHA AWWA 24th ed. 4500-NO ₃ -B*
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /L	0,002	0,5	BAS EN 26777:2000*
Kalcij	mg Ca/L	-	-	BAS ISO 6058:2000*
Magnezij	mg Mg/L	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Ukupna tvrdoća vode	°nj	-	-	Kompleksometrijska titracija***
Suhi ostatak	mg/L	-	-	Gravimetrija***
Željezo	µg Fe/L	12	200	BAS ISO 6332:2000*
Mangan	µg Mn/L	50	50	BAS ISO 6333:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

*Akreditirana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

***Neakreditirana metoda

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

19.06.2025.

(Datum završetka ispitivanja)

□ Prigovor (pitužba, žalba):
Tel: +387 (030) 51 13 94

Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.